



Serwis produktu

CERTYFIKAT


Nr Z2 122205 0011 Rew. 01

Posiadacz certyfikatu:

Gokin Solar Co., Ltd.

Room B25, 2/F, Building 4 No. 153 Rong'ao Road, Hengqin New
District 519000 Zhuhai, Guangdong CHIŃSKA REPUBLIKA
LUDOWA

Znak certyfikacyjny:

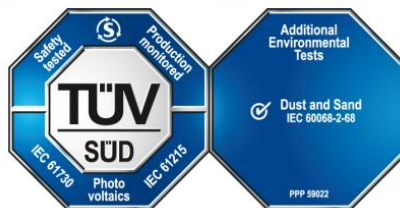

Produkt:

Krystaliczne moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu
Monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne z krzemu

Produkt został przetestowany na zasadzie dobrowolności i spełnia podstawowe wymagania. Powyższy znak certyfikacyjny może być umieszczony na produkcie. Nie wolno w żaden sposób zmieniać znaku certyfikacyjnego. Ponadto posiadacz certyfikatu nie może przekazywać certyfikatu stronom trzecim. Niniejszy certyfikat jest ważny do podanej daty, chyba że zostanie wcześniej unieważniony. Należy spełnić wszystkie obowiązujące wymagania przepisów dotyczących testowania, certyfikacji, walidacji i weryfikacji grupy TÜV SÜD. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.tuvsud.com/ps-cert

Nr raportu z testów:

704062349412-01

Ważne do:

2029-01-10

Data,

2024-01-11

(Zhulin Zhang)



Serwis produktu

CERTYFIKAT

Nr Z2 122205 0011 Rew. 01

Model(e):

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Odpowiedni zakres mocy STC jest następujący:

Wszystkie dane elektryczne są podane w odniesieniu do następujących warunków testowych:

odpowiadające 1000 W/m² na przedniej części modułu, 25°C, AM1.5

GK-2-66HTBD-xxxM, xxx=670-700 co 5

GK-2-60HTBD-xxxM, xxx=610-635 co 5

GK-2-66HPBD-xxxM, xxx=650-670 co 5

GK-2-60HPBD-xxxM, xxx=590-610 co 5

GK-1-78HTBD-xxxM, xxx=610-635 co 5

GK-1-72HTBD-xxxM, xxx=560-590 co 5

GK-1-60HTBD-xxxM, xxx=465-490 co 5

GK-1-54HTBD-xxxM, xxx=420-445 co 5

GK-1-72HPBD-xxxM, xxx=540-560 co 5

GK-1-60HPBD-xxxM, xxx=450-465 co 5

GK-1-54HPBD-xxxM, xxx=405-420 co 5

GK-3-72HTBD-xxxM, xxx=590-620 co 5

GK-3-54HTBD-xxxM, xxx=440-470 co 5

GK-4-66HTBD-xxxM, xxx=590-620 co 5

Odpowiedni zakres mocy BNPI jest następujący:

Wszystkie dane elektryczne są podane w odniesieniu do następujących warunków testowych:

odpowiadające 1000 W/m² na przedniej stronie modułu i 135 W/m² na tylnej stronie modułu, 25°C, AM1.5

GK-2-66HTBD-xxxM, xxx=740-770 co 5

GK-2-60HTBD-xxxM, xxx=675-695 co 5

GK-2-66HPBD-xxxM, xxx=710-730 co 5

GK-2-60HPBD-xxxM, xxx=645-665 co 5

GK-1-78HTBD-xxxM, xxx=675-700 co 5

GK-1-72HTBD-xxxM, xxx=615-650 co 5

GK-1-60HTBD-xxxM, xxx=510-540 co 5

GK-1-54HTBD-xxxM, xxx=460-490 co 5

GK-1-72HPBD-xxxM, xxx=590-610 co 5

GK-1-60HPBD-xxxM, xxx=490-505 co 5

GK-1-54HPBD-xxxM, xxx=440-455 co 5

GK-3-72HTBD-xxxM, xxx=650-685 co 5

GK-3-54HTBD-xxxM, xxx=485-520 co 5

GK-4-66HTBD-xxxM, xxx=650-685 co 5

xxx oznacza znamionową moc wyjściową przy BNPI

Parametry:

Konstrukcja: W ramie, z skrzynką przyłączeniową, kablem i złączami.

Klasa bezpieczeństwa: Klasa II

Maksymalne napięcie systemu: 1500 V DC lub 1000 V DC

Klasa bezpieczeństwa przeciwpożarowego: Klasa C

Metoda badania na pył i piasek: IEC 60068-2-68, LC1

Rodzaj pyłu/piasku: 95% SiO₂

Stężenie pyłu/piasku: 5 g/m³

Badanie prędkości powietrza: 20 m/s

Czas trwania testu: 4 godz./każda strona.

Przetestowano zgodnie z:

PPP 59022B:2021

IEC 61215-1:2021

IEC 61215-1-1:2021

IEC 61730-1:2023

IEC 61215-2:2021

IEC 61730-2:2023